

Département du Loir et Cher


SYNDICAT MIXTE D'AEP DE SAINT DYE SUR LOIRE

SERVICE D'EAU POTABLE

RAPPORT SUR LE PRIX ET LA QUALITE DU SERVICE

RAPPORT ANNUEL 2015

Nota : ce rapport a été réalisé avec les données du délégataire

	SIEGE	IMPLANTATION REGIONALE
	6, Rue Grolée 69289 LYON Cédex 02 Téléphone : 04-72-32-56-00 Télécopie : 04-78-38-37-85 E-mail : cabinet-merlin@cabinet-merlin.fr	810, rue Léonard de Vinci 45 400 SEMOY Téléphone : 02-38-86-54-57 Télécopie : 02-38-61-07-42 E-mail : cm-orleans@cabinet-merlin.fr

GROUPE MERLIN / Réf doc : 121536 - 164 - ETU - ME - 1 - 009

Ind	Etabli par	Approuvé par	Date	Objet de la révision
A	L MARTIN	L MARTIN	15/07/2016	Etablissement

SOMMAIRE

1	CARACTERISTIQUES TECHNIQUES DU SERVICE PUBLIC	3
1.1	ORGANISATION ADMINISTRATIVE DU SERVICE	3
1.2	CONDITIONS D'EXPLOITATION DU SERVICE.....	3
1.3	PRESTATIONS ASSUREES DANS LE CADRE DU SERVICE	4
1.4	RESSOURCES EN EAU	5
1.5	SITUATION DES ABONNES.....	6
1.6	VOLUMES MIS EN DISTRIBUTION ET VOLUMES VENDUS	6
1.7	EVOLUTION PATRIMONIALE DU SERVICE	8
2	TARIFICATION ET RECETTES DU SERVICE PUBLIC.....	12
2.1	FIXATION DES TARIFS EN VIGUEUR	12
2.2	PRIX DU SERVICE ET PRINCIPES DE FACTURATION.....	12
2.3	GRILLE D'APPLICATION TARIFAIRE.....	13
2.4	EVOLUTION DE LA FACTURE D'EAU POUR L'USAGER DOMESTIQUE	13
2.5	RECETTES D'EXPLOITATION.....	14
3	INDICATEURS DE PERFORMANCE DU SERVICE	15
3.1	QUALITE DE L'EAU MISE EN DISTRIBUTION	15
3.2	PERFORMANCES DU SERVICE	16
4	FINANCEMENT DES INVESTISSEMENTS DU SERVICE.....	17
4.1	TRAVAUX ENGAGES ET PROGRAMMES AU COURS DE L'EXERCICE.....	17
4.2	ETAT DE LA DETTE	17
5	ANNEXE – NOTE D'INFORMATION DE L'AGENCE DE L'EAU LOIRE BRETAGNE.....	18

1 CARACTERISTIQUES TECHNIQUES DU SERVICE PUBLIC

1.1 ORGANISATION ADMINISTRATIVE DU SERVICE

Nom de la collectivité : SYNDICAT MIXTE D'ALIMENTATION EN EAU POTABLE DE SAINT DYE SUR LOIRE

Siège de la Collectivité : Mairie de SAINT DYE SUR LOIRE – 75, Route Nationale - 41500 – SAINT DYE SUR LOIRE

Téléphone : 02 54 81 60 46

Télécopie : 02 54 81 62 22

Adresse électronique : mairiestdyesurloire41@wanadoo.fr

Collectivités adhérentes : MASLIVES
MUIDES SUR LOIRE
SAINT DYE SUR LOIRE

1.2 CONDITIONS D'EXPLOITATION DU SERVICE

Nature de contrat : Délégation de Service Public par Affermage

Date d'effet : 01/05/2011

Durée : 12 ans

Echéance : 30/04/2023

Exploitant : VEOLIA EAU - COMPAGNIE DES EAUX ET DE L'OZONE
Agence Loir et Cher
16 Rue des Grands Champs
BP 3314
41033 BLOIS CEDEX
Téléphone : 02 54 55 52 40 – Télécopie : 02 54 55 52 55

1.3 PRESTATIONS ASSUREES DANS LE CADRE DU SERVICE

Par le délégataire

<i>Gestion du service :</i>	Application du règlement de service Conduite, surveillance et entretien des installations Relève des compteurs
<i>Gestion des abonnés :</i>	Accueil des usagers Mise en service des branchements Facturation Traitement des réclamations
<i>Entretien :</i>	Des captages, De l'ensemble des ouvrages du service (équipements électromécaniques et génie civil) Des clôtures et voiries associées Des canalisations Des branchements Des compteurs
<i>Renouvellement :</i>	Des équipements électromécaniques Des canalisations sur un linéaire continu inférieur à 12 m Des branchements non liés à une opération de renforcement ou de renouvellement de canalisation Des compteurs
<i>Autres prestations :</i>	

Par la Collectivité

<i>Renouvellement :</i>	Des ouvrages de génie civil Des canalisations sur un linéaire continu supérieur à 12 m Des branchements liés à une opération de renforcement ou de renouvellement de canalisation
	Des branchements en plomb
<i>Travaux neufs :</i>	Tous travaux

1.4 RESSOURCES EN EAU

Ressource eau souterraine

Forage des Anes Fleurs

Capacité de production : 58 m3/h

Production :	2011	65 409 m ³
	2012	84 069 m ³
	2013	63 321 m ³
	2014	79 021 m ³
	2015	85 398 m ³

Ressource eau souterraine

Forage des Bellemes

Capacité de production : 68 m3/h

Production :	2011	64 687 m ³
	2012	91 072 m ³
	2013	110 279 m ³
	2014	82 984 m ³
	2015	94 190 m ³

Caractérisation de la ressource

	FORAGE DES ANES FLEURS	FORAGE DES BELLEMES
Localisation	Commune de ST DYE SUR LOIRE	Commune de ST DYE SUR LOIRE
Date de mise en service	01/01/1948	01/01/1977
Nature de la ressource	Eau souterraine Calcaire d'Etampes	Eau souterraine Calcaire d'Etampes
Provenance de l'eau	Puits de captage	Puits de captage
Débit autorisé	70 m3/h	60 m3/h
Date d'autorisation	20-déc-07	20-déc-07
Périmètre de protection	OUI	OUI
Capacité de prélèvement	58 m3/h	68 m3/h
Filière de traitement	Déferrisation biologique - Chloration au chlore gazeux	
Capacité de traitement	100 m3/h	
Télesurveillance	OUI	
Groupe électrogène	NON	

La station de déferrisation a été dimensionnée pour un fonctionnement de 60 m3/h à partir d'un des 2 forages mais peut fonctionner avec les 2 forages en parallèle à un débit de 100 m3/h.

Une inspection caméra des deux forages a été réalisée fin 2015. Elle n'a pas révélé de problème majeur mais a mis en évidence un vieillissement du crépinage du forage F1 qui est donc à surveiller dans les années futures.

Qualité de l'eau brute

Contrôles effectués sur l'eau brute :

- par le contrôle sanitaire : 2 contrôles microbiologiques - 100 % conformes
 423 contrôles physicochimiques – 100 % conformes

1.5 SITUATION DES ABONNES

	Nb d'abonnés			Nb habitants		
	2013	2014	2015	2013	2014	2015
SMAEP ST DYE SUR LOIRE	1 621	1 614	1 625	3 229	3 246	3 261
MASLIVES	332	329	332	697	716	751
MUIDES SUR LOIRE	684	674	680	1 396	1 387	1 374
SAINT DYE SUR LOIRE	605	611	613	1 136	1 143	1 136
Evolution		-0,43%	0,68%		0,53%	0,46%

Le nombre d'habitants est une estimation. A contrario, le nombre d'abonnés est le nombre constaté au 31 décembre.

1.6 VOLUMES MIS EN DISTRIBUTION ET VOLUMES VENDUS

Volumes mis en distribution

Volumes en m3/an	2012	2013	2014	2015
Volume prélevés total	175 578	173 600	162 006	178 865
Besoin usine total	219	3 034	668	1 454
Volumes mis en distribution	175 359	170 566	161 338	177 411

Un léger décalage entre les volumes prélevés indiqués mois par mois (179 588 m³) et le total indiqué (178 865 m³)

Volumes vendus

Consommations annuelles	2012	2013	2014	2015
MASLIVES	31 541 m3	31 285 m3	30 465 m3	31 567 m3
MUIDES SUR LOIRE	68 674 m3	68 893 m3	71 017 m3	68 660 m3
SAINT DYE SUR LOIRE	56 660 m3	63 348 m3	52 014 m3	59 289 m3
TOTAL	156 875 m3	163 526 m3	153 496 m3	159 516 m3
Conso spécifique	96,42 m3/an/ab	100,9 m3/an/ab	95,1 m3/an/ab	98,2 m3/an/ab

Suite à une baisse des volumes à mettre en parallèle avec les très mauvaises conditions météorologiques de l'été 2014, on peut constater une légère hausse qui ramène au consommation usuelle sur le syndicat.

Volumes consommés

Volumes consommés	2012	2013	2014	2015
Volume vendu comptabilisé total	156 875 m3	163 526 m3	153 496 m3	159 516 m3
Volume sans comptage	2 171 m3	2 325 m3	1 840 m3	1 840 m3
Volume consommé pour le service	1 840 m3	960 m3	1 255 m3	2 117 m3
Volume consommé autorisé total	160 886 m3	166 811 m3	156 591 m3	163 473 m3

**SYNDICAT MIXTE D'AEP DE SAINT DYE SUR LOIRE
SERVICE DE L'EAU POTABLE
RAPPORT SUR LE PRIX ET LA QUALITE DU SERVICE**

Pour 2012 :

- Rendement 91,8 %
- Indice Linéaire de Perte 0,80 m³/km/j

Pour 2013 :

- Rendement 97,8 %
- Indice Linéaire de Perte 0,21 m³/km/j

Pour 2014 :

- Rendement 97,1 %
- Indice Linéaire de Perte 0,26 m³/km/j

Pour 2015 :

- Rendement 92,1 %
- Indice Linéaire de Perte 0,76 m³/km/j

Malgré la baisse constatée, le rendement est toujours d'un excellent niveau. Les débitmètres de sectorisation n'ont pas mis en évidence des dérives et des fuites importantes.

1.7 EVOLUTION PATRIMONIALE DU SERVICE

Ouvrages de production

Forage des Anes Fleurs	Pas d'évolution en 2013
Forage des Bellemes	Pas d'évolution en 2013

Ouvrages de stockage

Réservoir sur tour de ST DYE SUR LOIRE	Renouvellement de la serrurerie Renouvellement du compteur de distribution Réhabilitation du réservoir en 2013 Renouvellement ballon de surpression en 2014 Renouvellement chauffage en 2015
Réservoir sur tour de MASLIVES	Pas d'évolution en 2013 Travaux sur 2014 Renouvellement de la serrurerie en 2014 Renouvellement ballon de surpression en 2015 Renouvellement transformateur sur poteau H61
et disjoncteur en 2015	Renouvellement compteur arrivée eau en 2015

**SYNDICAT MIXTE D'AEP DE SAINT DYE SUR LOIRE
SERVICE DE L'EAU POTABLE
RAPPORT SUR LE PRIX ET LA QUALITE DU SERVICE**

Réseau de distribution

50 185 ml de réseau répartis comme suit par nature de matériau et par âge (données 2015) :

Matériau- Diamètre /Classes d'âge	Inconnu	1960-1970	1970-1980	1980-1990	1990-2000	2000-2010	2010-2020	Total général
MASLIVES	7069	1371		256	3104		148	11949
AMIANTE CIMENT			947			947		
100			14			14		
125			934			934		
FONTE	1171		424		256		1851	
60	399		58		256		714	
80		242		204			446	
100		529		161			691	
INDETERMINE			139			139		
Inconnu			112			112		
60			27			27		
PVC	5759		3104		148		9011	
40			76			76		
50			292			292		
60			99			99		
63		1682		106			1789	
75			87			87		
90		840		1147			1987	
110			1204			1204		
125		355		148			503	
140		1123		909			2032	
160			943			943		
MUIDES SUR LOIRE	7322	4114	4114	3420	702		1314	20986
AMIANTE CIMENT	39		2938		374		3351	
80			61			61		
100			875			875		
125		14		313			327	
150		6		346			352	
175		19		1717			1736	
FONTE	1425		1176		2184		4784	
60	123		94		144		361	
70			272			272		
80	249		556		306		1110	
90			61			61		
100		504		466			970	
125			292			292		
150	216		60		1441		1717	
INDETERMINE			2174			2174		
Inconnu			2174			2174		
PVC	3684	1556		3420	702		1314	10676
50			94			94		
60			67			67		
63		693		303			996	
70			144		144			

SYNDICAT MIXTE D'AEP DE SAINT DYE SUR LOIRE
SERVICE DE L'EAU POTABLE
RAPPORT SUR LE PRIX ET LA QUALITE DU SERVICE

75		125		161		286		
90		203		1516		154		1873
110		614		85		419		46
125		108		115		238		460
140		1602		935		974		603
160				16		234		876
200				252		99		250
SAINT DYE		10106		2151		1755		2548
SUR LOIRE								692
ACIER				3				3
80				3				3
AMIANTE CIMENT				43		2151		2193
80				63				63
100				973				973
125				140				140
150				27		898		925
175				15		78		93
FONTE				166				166
125				166				166
INDETERMINE				265				265
Inconnu				254				254
100				10				10
PEHD				26				26
50				26				26
PVC		9630		1755		2548		666
40				152				152
50				1178				1178
63		520		45		279		25
70				401				401
75				1117				1117
90				516		250		766
110		1604		112		303		197
125		290				696		444
140				1966		559		2525
160		1020				789		1269
200				866				866
Total		24497		7636		4370		8279
général						702		2696
								2006
								50186

Le linéaire est extrait du SIG et est donc une longueur réelle.

Le réseau a été renouvelé rue de l'Etang à MUIDES sur 305 ml.

Branchements

Réalisation de 9 branchements neufs.

- ✓ SAINT DYE SUR LOIRE 2
- ✓ MASLIVES 1
- ✓ MUIDES SUR LOIRE 6

Fuites

Quatre interventions sur le réseau :


- ✓ ST DYE SUR LOIRE – Rue Nationale – PVC 110

**SYNDICAT MIXTE D'AEP DE SAINT DYE SUR LOIRE
SERVICE DE L'EAU POTABLE
RAPPORT SUR LE PRIX ET LA QUALITE DU SERVICE**

- ✓ ST DYE SUR LOIRE – Rue du 8 mai – PVC 140
- ✓ ST DYE SUR LOIRE – Rue de la Prez – PVC 70
- ✓ ST DYE SUR LOIRE – Rue de la Croix Blanche – PVC 70

Une intervention sur branchement à MUIDES – Avenue du Pont.

Parc compteurs

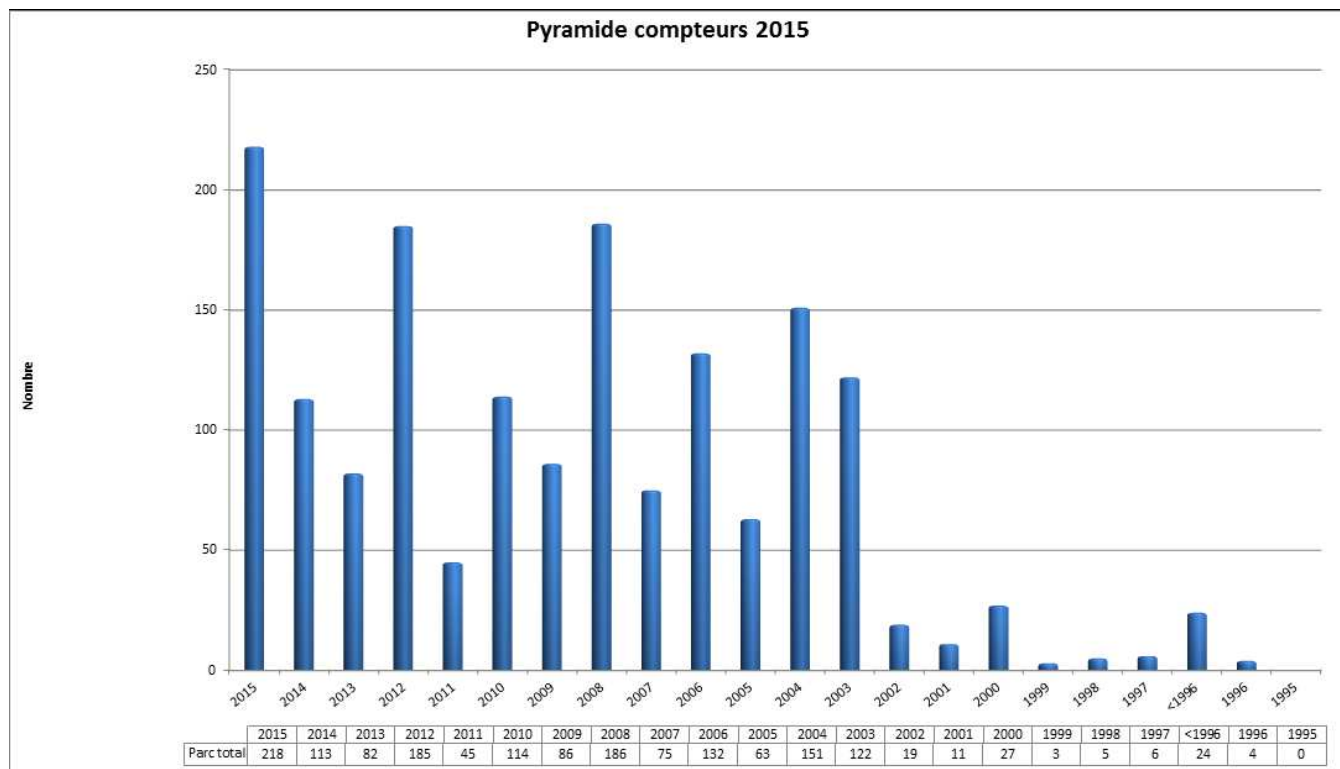

En 2015, il a été remplacé 224 compteurs.

2 TARIFICATION ET RECETTES DU SERVICE PUBLIC

2.1 FIXATION DES TARIFS EN VIGUEUR

Les tarifs constituant la rémunération de l'exploitant sont fixés chaque année par application, aux tarifs mentionnés dans le contrat, du coefficient d'indexation de ces tarifs calculé selon la formule stipulée au contrat d'affermage.

Les tarifs constituant la part collectivité de la redevance sont fixés par l'assemblée délibérante tous les ans.

Par ailleurs, sont appliquées les taxes et redevances fixées par les organismes concernés, notamment l'Agence de l'Eau.

Le service est assujéti à la TVA au taux réduit de 5,5 %.

2.2 PRIX DU SERVICE ET PRINCIPES DE FACTURATION

Le prix du service comprend :

- Une partie fixe ou abonnement payable d'avance semestriellement ;
- Une partie proportionnelle à la consommation d'eau potable payable semestriellement à terme échu ; le premier terme est basé sur une estimation de la consommation au regard du volume consommé au cours de l'exercice antérieur, le second est basé sur la consommation constatée entre deux relèves annuels, dont est déduite la consommation estimée du terme précédent.

2.3 GRILLE D'APPLICATION TARIFAIRE

PART EXPLOITANT		Tarif au 01/01/13	Tarif au 01/01/14	Tarif au 01/01/15	Tarif au 01/01/16
Part fixe (abonnement) en €.HT/an	quelque soit le diamètre du compteur	16,71 €/an	16,88 €/an	16,92 €/an	16,95 €/an
Part proportionnelle en €.HT/m3	m3 par an	0,2580 €/m3	0,2610 €/m3	0,2610 €/m3	0,262 €/an
PART SYNDICALE		Tarif au 01/01/13	Tarif au 01/01/14	Tarif au 01/01/15	Tarif au 01/01/16
Part fixe (abonnement) en €.HT/an	quelque soit le diamètre du compteur	22,32 €/an	22,32 €/an	22,32 €/an	22,32 €/an
Part proportionnelle en €.HT/m3		0,4830 €/m3	0,4830 €/m3	0,4830 €/m3	0,483 €/an
PRESERVATION DES RESSOURCES EN EAU		0,0293 €/m3	0,0450 €/m3	0,0420 €/m3	0,0400 €/an

2.4 ÉVOLUTION DE LA FACTURE D'EAU POUR L'USAGER DOMESTIQUE

Facture		120 m3/an		2013		2014		2015		2016	
Part collectivité	Abonnement	22,32 €/an	22,32 €	22,32 €/an	22,32 €	22,32 €/an	22,32 €	22,32 €/an	22,32 €	22,32 €/an	22,32 €
	Consommation	0,4830 €/m3	57,96 €	0,4830 €/m3	57,96 €	0,430 €/m3	57,96 €	0,4830 €/m3	57,96 €	0,4830 €/m3	57,96 €
	Total		80,28 €		80,28 €		80,28 €		80,28 €		80,28 €
				0,00%		0,00%		0,00%		0,00%	
Part exploitant	Abonnement	16,71 €/an	16,71 €	16,88 €/an	16,88 €	16,92 €/an	16,92 €	16,95 €/an	16,95 €	16,95 €/an	16,95 €
	Distribution	0,2580 €/m3	30,96 €	0,2610 €/m3	31,32 €	0,210 €/m3	31,32 €	0,2620 €/m3	31,44 €	0,2620 €/m3	31,44 €
	Total		47,67 €		48,20 €		48,24 €		48,39 €		48,39 €
				1,11%		0,08%		0,31%		0,31%	
Préservation des ressources en eau		0,0293 €/m3	3,52 €	0,0450 €/m3	5,40 €	0,0420 €/m3	5,04 €	0,0400 €/m3	4,80 €	0,0400 €/m3	4,80 €
								-6,67%		-4,76%	
TOTAL HORS TAXES		131,47 €		133,88 €		133,56 €		133,56 €		133,47 €	
TVA 5,5 %		7,23 €		7,36 €		7,35 €		7,35 €		7,34 €	
TOTAL TTC		138,70 €		141,24 €		140,91 €		140,91 €		140,81 €	
				1,84%		-0,24%		-0,24%		-0,07%	

2.5 RECETTES D'EXPLOITATION

Les données relatives aux recettes d'exploitation sont détaillées dans les comptes d'affermage.

Le tableau ci-dessous reproduit la synthèse de ce compte pour les deux derniers exercices écoulés :

	2014		2015	
	Recette Collectivité	Recette Exploitant	Recette Collectivité	Recette Exploitant
Recettes sur abonnements	36 024,48 €	27 244,32 €	36 270,00 €	27 543,75 €
Recettes sur consommations	73 480,52 €	44 434,68 €	77 046,00 €	43 861,25 €
Autres prestations aux abonnés	0,00 €	2 881,00 €	0,00 €	0,00 €
Produits des travaux exclusifs	0,00 €	1 685,00 €	0,00 €	8 788,00 €
Produits accessoires	0,00 €	7 301,00 €	0,00 €	5 844,00 €
TOTAL EMISSIONS	109 505,00 €	83 546,00 €	113 316,00 €	86 037,00 €
Valeurs des créances irrécouvrables				
DECOMPTE ARRETE	109 505,00 €	83 546,00 €	113 316,00 €	86 037,00 €

3 INDICATEURS DE PERFORMANCE DU SERVICE

3.1 QUALITE DE L'EAU MISE EN DISTRIBUTION

Contrôles effectués sur l'eau distribuée :

- par le contrôle sanitaire : 76 contrôles microbiologiques – 100 % des contrôles conformes
606 contrôles physicochimiques – 88,9 % des contrôles conformes
- par l'exploitant : 32 contrôles microbiologiques – 100 % des contrôles conformes
47 contrôles physicochimiques – 100 % des contrôles conformes

Deux non conformités ont été constatés.

Une non-conformité du paramètre CVM a été détectée, mais le prélèvement de contrôle n'a pas confirmé cette non-conformité. Compte tenu de la composition du réseau, il est nécessaire de suivre le paramètre CVM.

Un dépassement des bactéries et spores sulfito-rédu a été constaté. Ce dépassement est dû à la présence naturelle de ces bactéries dans l'eau du forage mais non traité par la station de traitement. Le renforcement de la chloration a permis de lever cette non-conformité.

3.2 PERFORMANCES DU SERVICE

Les indicateurs de performances du service sont ceux définis par le décret n°2007-675 et l'arrêté du 2 mai 2007. Les fiches descriptives de ces indicateurs sont disponibles sur le site www.services.eaufrance.fr.

Code fiche descriptive	Indicateurs descriptifs des services	Valeur de l'indicateur	Clé de consolidation	Valeur de la clé
D101.0	Estimation du nombre d'habitants desservis	3 261		
D102.0	Prix TTC du service d'eau potable au m3 pour 120 m3 au 01/01/2012	1,42 €/m3		
D151.0	Délai maximal d'ouverture des branchements d'eau potable pour les nouveaux abonnés défini par le service	1 jour ouvré		

Code fiche descriptive	Indicateurs de performance	Valeur de l'indicateur	Clé de consolidation	Valeur de la clé
P101.1	Taux de conformité des prélèvements sur les eaux distribuées réalisés au titre du contrôle sanitaire par rapport aux limites de qualité pour ce quiconcerne la microbiologie	100%	Somme des volumes consommés autorisés et des volumes vendus en gros	163 473 m3
P102.1	Taux de conformité des prélèvements sur les eaux distribuées réalisés au titre du contrôle sanitaire par rapport aux limites de qualité pour ce quiconcerne les paramètres physico-chimiques	88,9%	Somme des volumes consommés autorisés et des volumes vendus en gros	163 473 m3
P103.2	Indice de connaissance et de gestion patrimoniale des réseaux d'eau potable	90	Linéaire de réseau d'eau potable au 01/01/2013	59 km
P104.3	Rendement du réseau de distribution	92,10%	Somme des volumes produits et des volumes achetés en gros	177 411 m3
P105.3	Indice linéaire des volumes non comptabilisés	0,98 m3/j/km	Linéaire de réseau de desserte	50 km
P106.3	Indice linéaire de pertes en réseau	0,76 m3/j/km	Linéaire de réseau de desserte	50 km
P108.3	Indice d'avancement de la protection de la ressource en eau	60%	Volumes prélevés dans le milieu naturel	178 865 m3
P151.1	Taux d'occurrence des interruptions de service non programmées	3,08 u/1000 abonnés		1 625 abonnés
P152.1	Taux de respect du délai maximal d'ouverture des branchements pour les nouveaux abonnés	100%		
P154.0	Taux d'impayés sur les factures d'eau de l'année précédente	0,02%	Chiffre d'affaires TTC facturé hors travaux	70 000 €
P155.1	Taux de réclamations	0,62 u/1 000		1 625 abonnés

Code fiche descriptive	Indicateurs de performance	Données élémentaires	Valeur des données élémentaires
P107.2	Taux moyen de renouvellement des réseaux d'eau potable	Longueur cumulée du linéaire de canalisations du réseau de desserte renouvelé au cours des années	305
		Longueur du réseau de desserte au 01/01/2015	50 km
P109.0	Montant des abandons de créances ou des versements à un fonds de solidarité du service de l'eau potable	Montant en Euros des abandons de créances	268 €
		Volume facturé	

4 FINANCEMENT DES INVESTISSEMENTS DU SERVICE

4.1 TRAVAUX ENGAGES ET PROGRAMMES AU COURS DE L'EXERCICE

L'état ci-dessous récapitule la liste et les montants financiers des travaux engagés au cours de l'exercice 2014 et des travaux programmés pour l'exercice 2014 :

TRAVAUX ENGAGES EN 2013/2014	MONTANT HT
Réhabilitation des deux châteaux d'eau	340 779,93

TRAVAUX PROGRAMMES EN 2015	MONTANT HT
Renouvellement et renforcement du réseau rue de l'Etang à Muides	59 725,00

TRAVAUX PROGRAMMES EN 2016	MONTANT HT
installation d'un dispositif anti-intrusion au château d'eau de Maslives	1 795,00

4.2 ÉTAT DE LA DETTE

	2014	2015	2016
Encours de la dette au 1 ^{er} janvier	430 811,72	400 899,08	400 899,08
Remboursements au cours de l'exercice	48 417,40	48 193,00	48 075,15
dont en intérêts	18 708,34	17 077,95	16 935,61
dont en capital	29 709,06	31 115,05	31 139,54

5 ANNEXE – NOTE D'INFORMATION DE L'AGENCE DE L'EAU LOIRE BRETAGNE
